


Příklad ovládání zdrojů tepla (alternativních zdrojů tepla)

! Připojení na 230V smí provádět osoba znalá s vyšší kvalifikací, přezkoušená dle vyhlášky č.50 min. §6 !

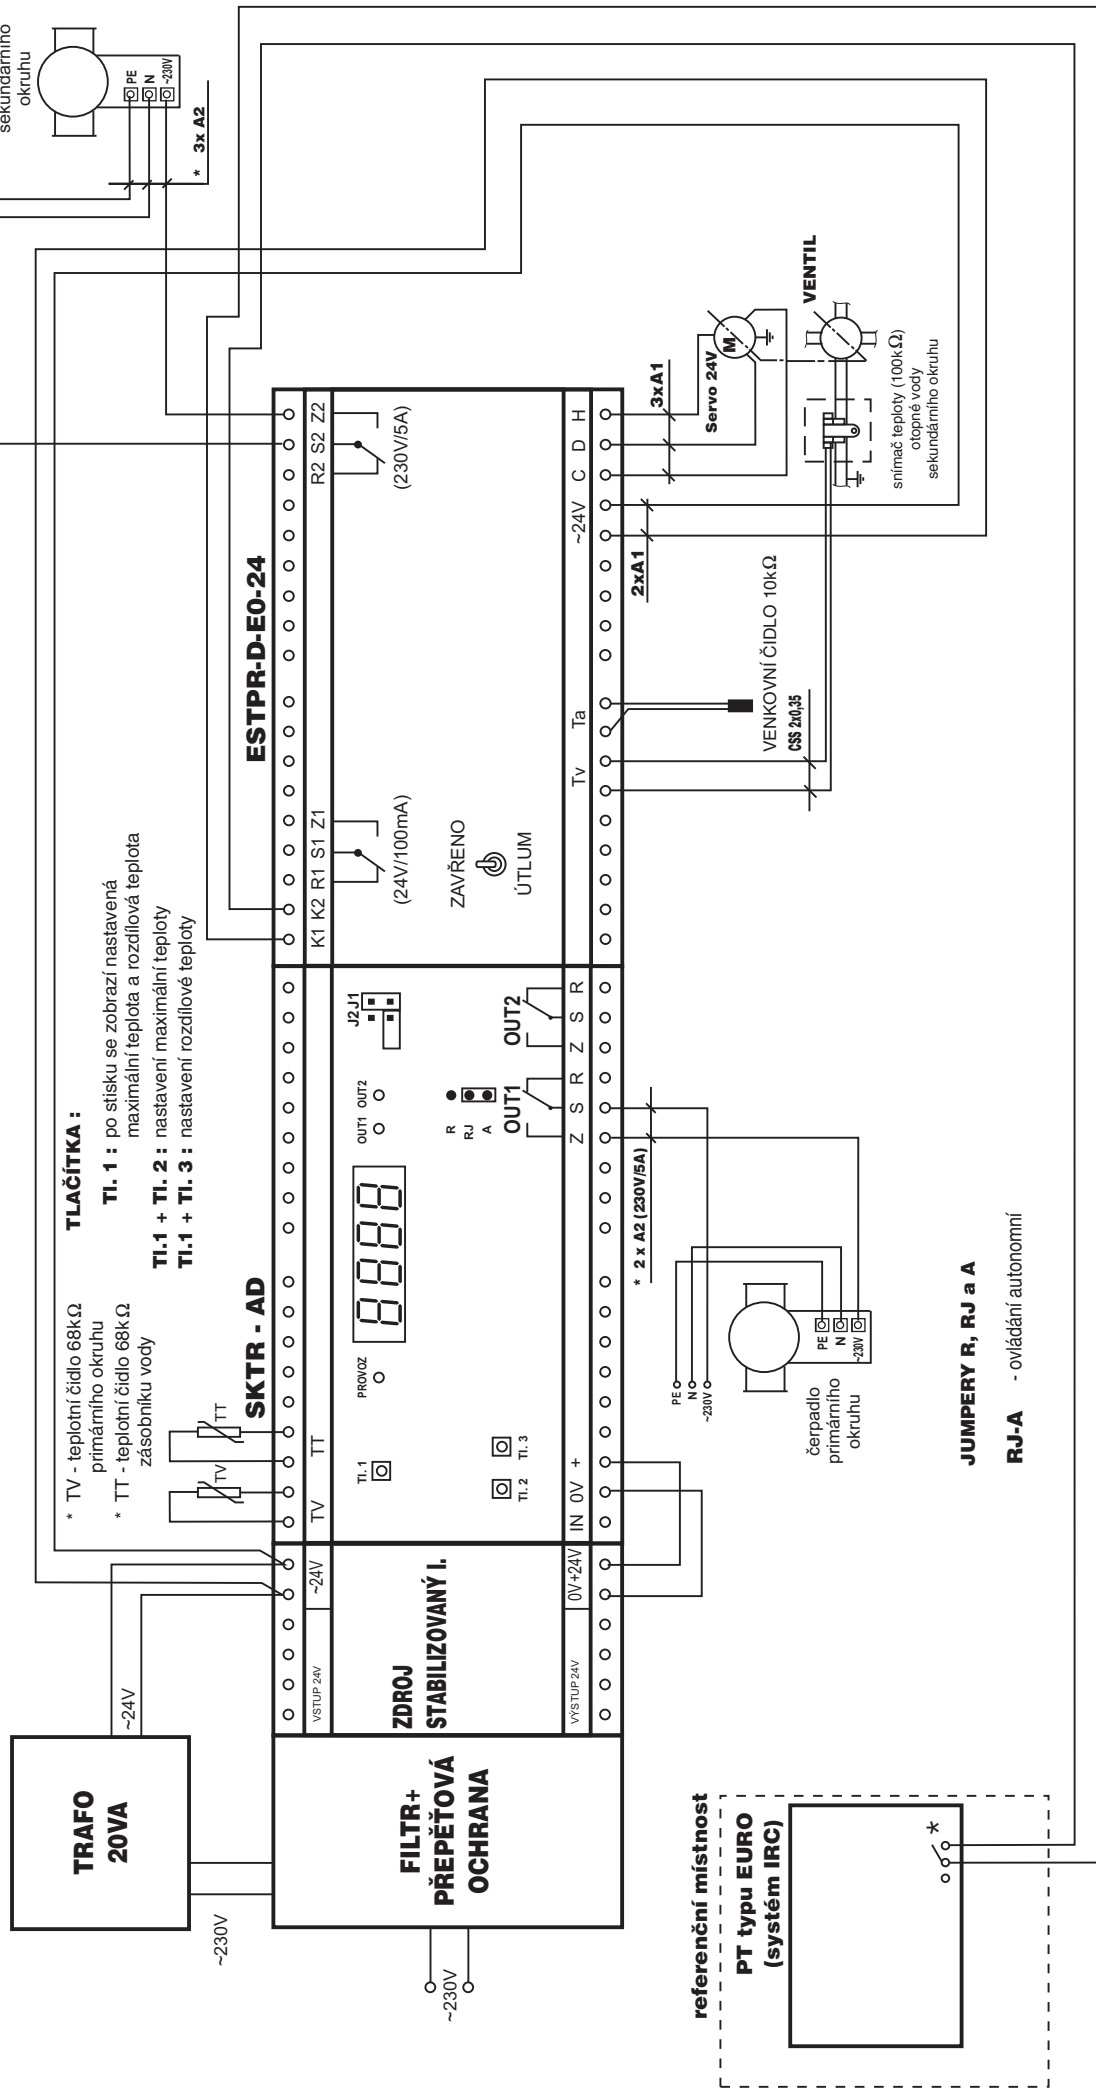

TLAČÍTKA :
Tl. 1 : po stisku se zobrazí nastavená maximální teplota a rozdílová teplota
Tl.1 + Tl. 2 : nastavení maximální teploty
Tl.1 + Tl. 3 : nastavení rozdílové teploty

* TV - teplotní čidlo 68kΩ primárního okruhu
 * TT - teplotní čidlo 68kΩ zásobníku vody

JUMPERY R, RJ a A
RJ-A - ovládání autonomní

* A1 - průřez vodiče - min. 0,19 mm²
 * A2 - síťový kabel - min. průřez 0,5 mm²

*Je-li kontakt rozepnut je ekvitermní servotermostat ve funkci

Datum : 06.04.2007